INCIDENTE RILEVANTE
STABILIMENTO BENASEDO S.p.a.

TIPOLOGIA DI SCENARIO

Top Event 5 - PEE - Rilascio di olio diatermico e susseguente incendio.
Top Event 2/2-b - PEE - Rilascio di acetato di etile per rottura flangia pompa e foro 1"

Data	***Scala***	***Tavola***
07/03/2014	1:3.000	3/B.01

AGG. Ed. 03
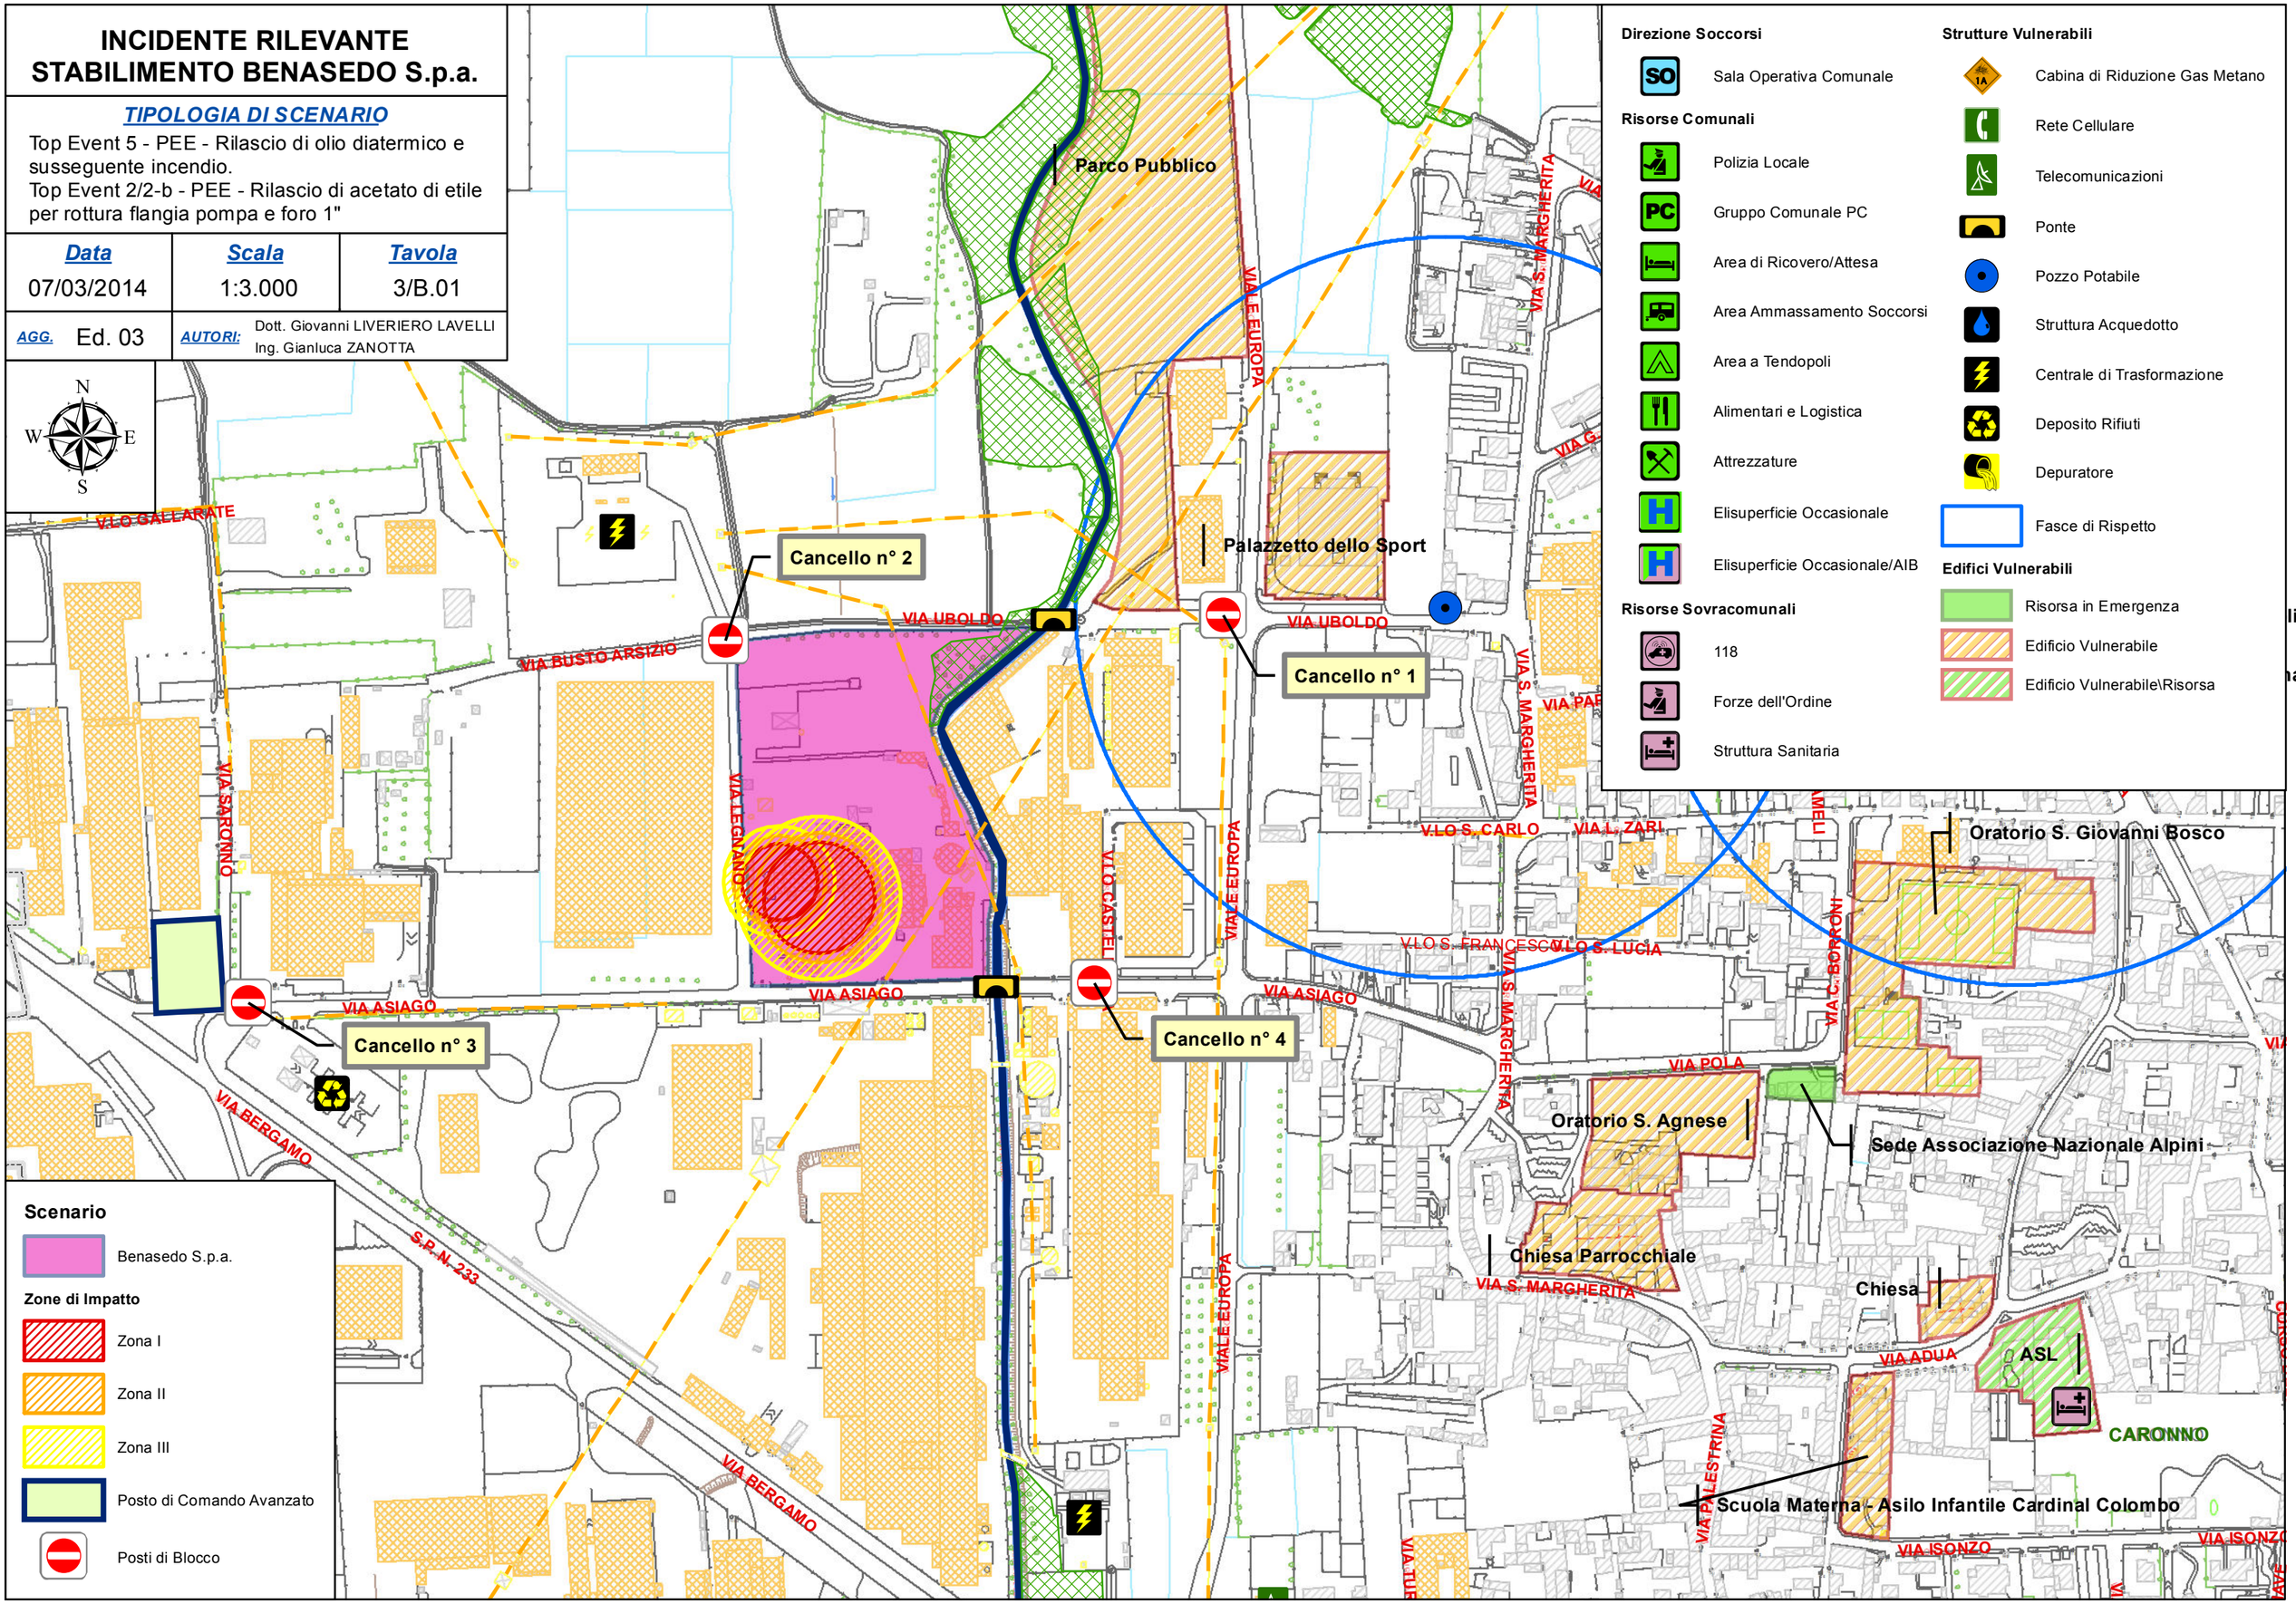
AUTORI: Dott. Giovanni LIVERIERO LAVELLI
Ing. Gianluca ZANOTTA